PIWNICE

SOR / IZBA PRZYJĘĆ

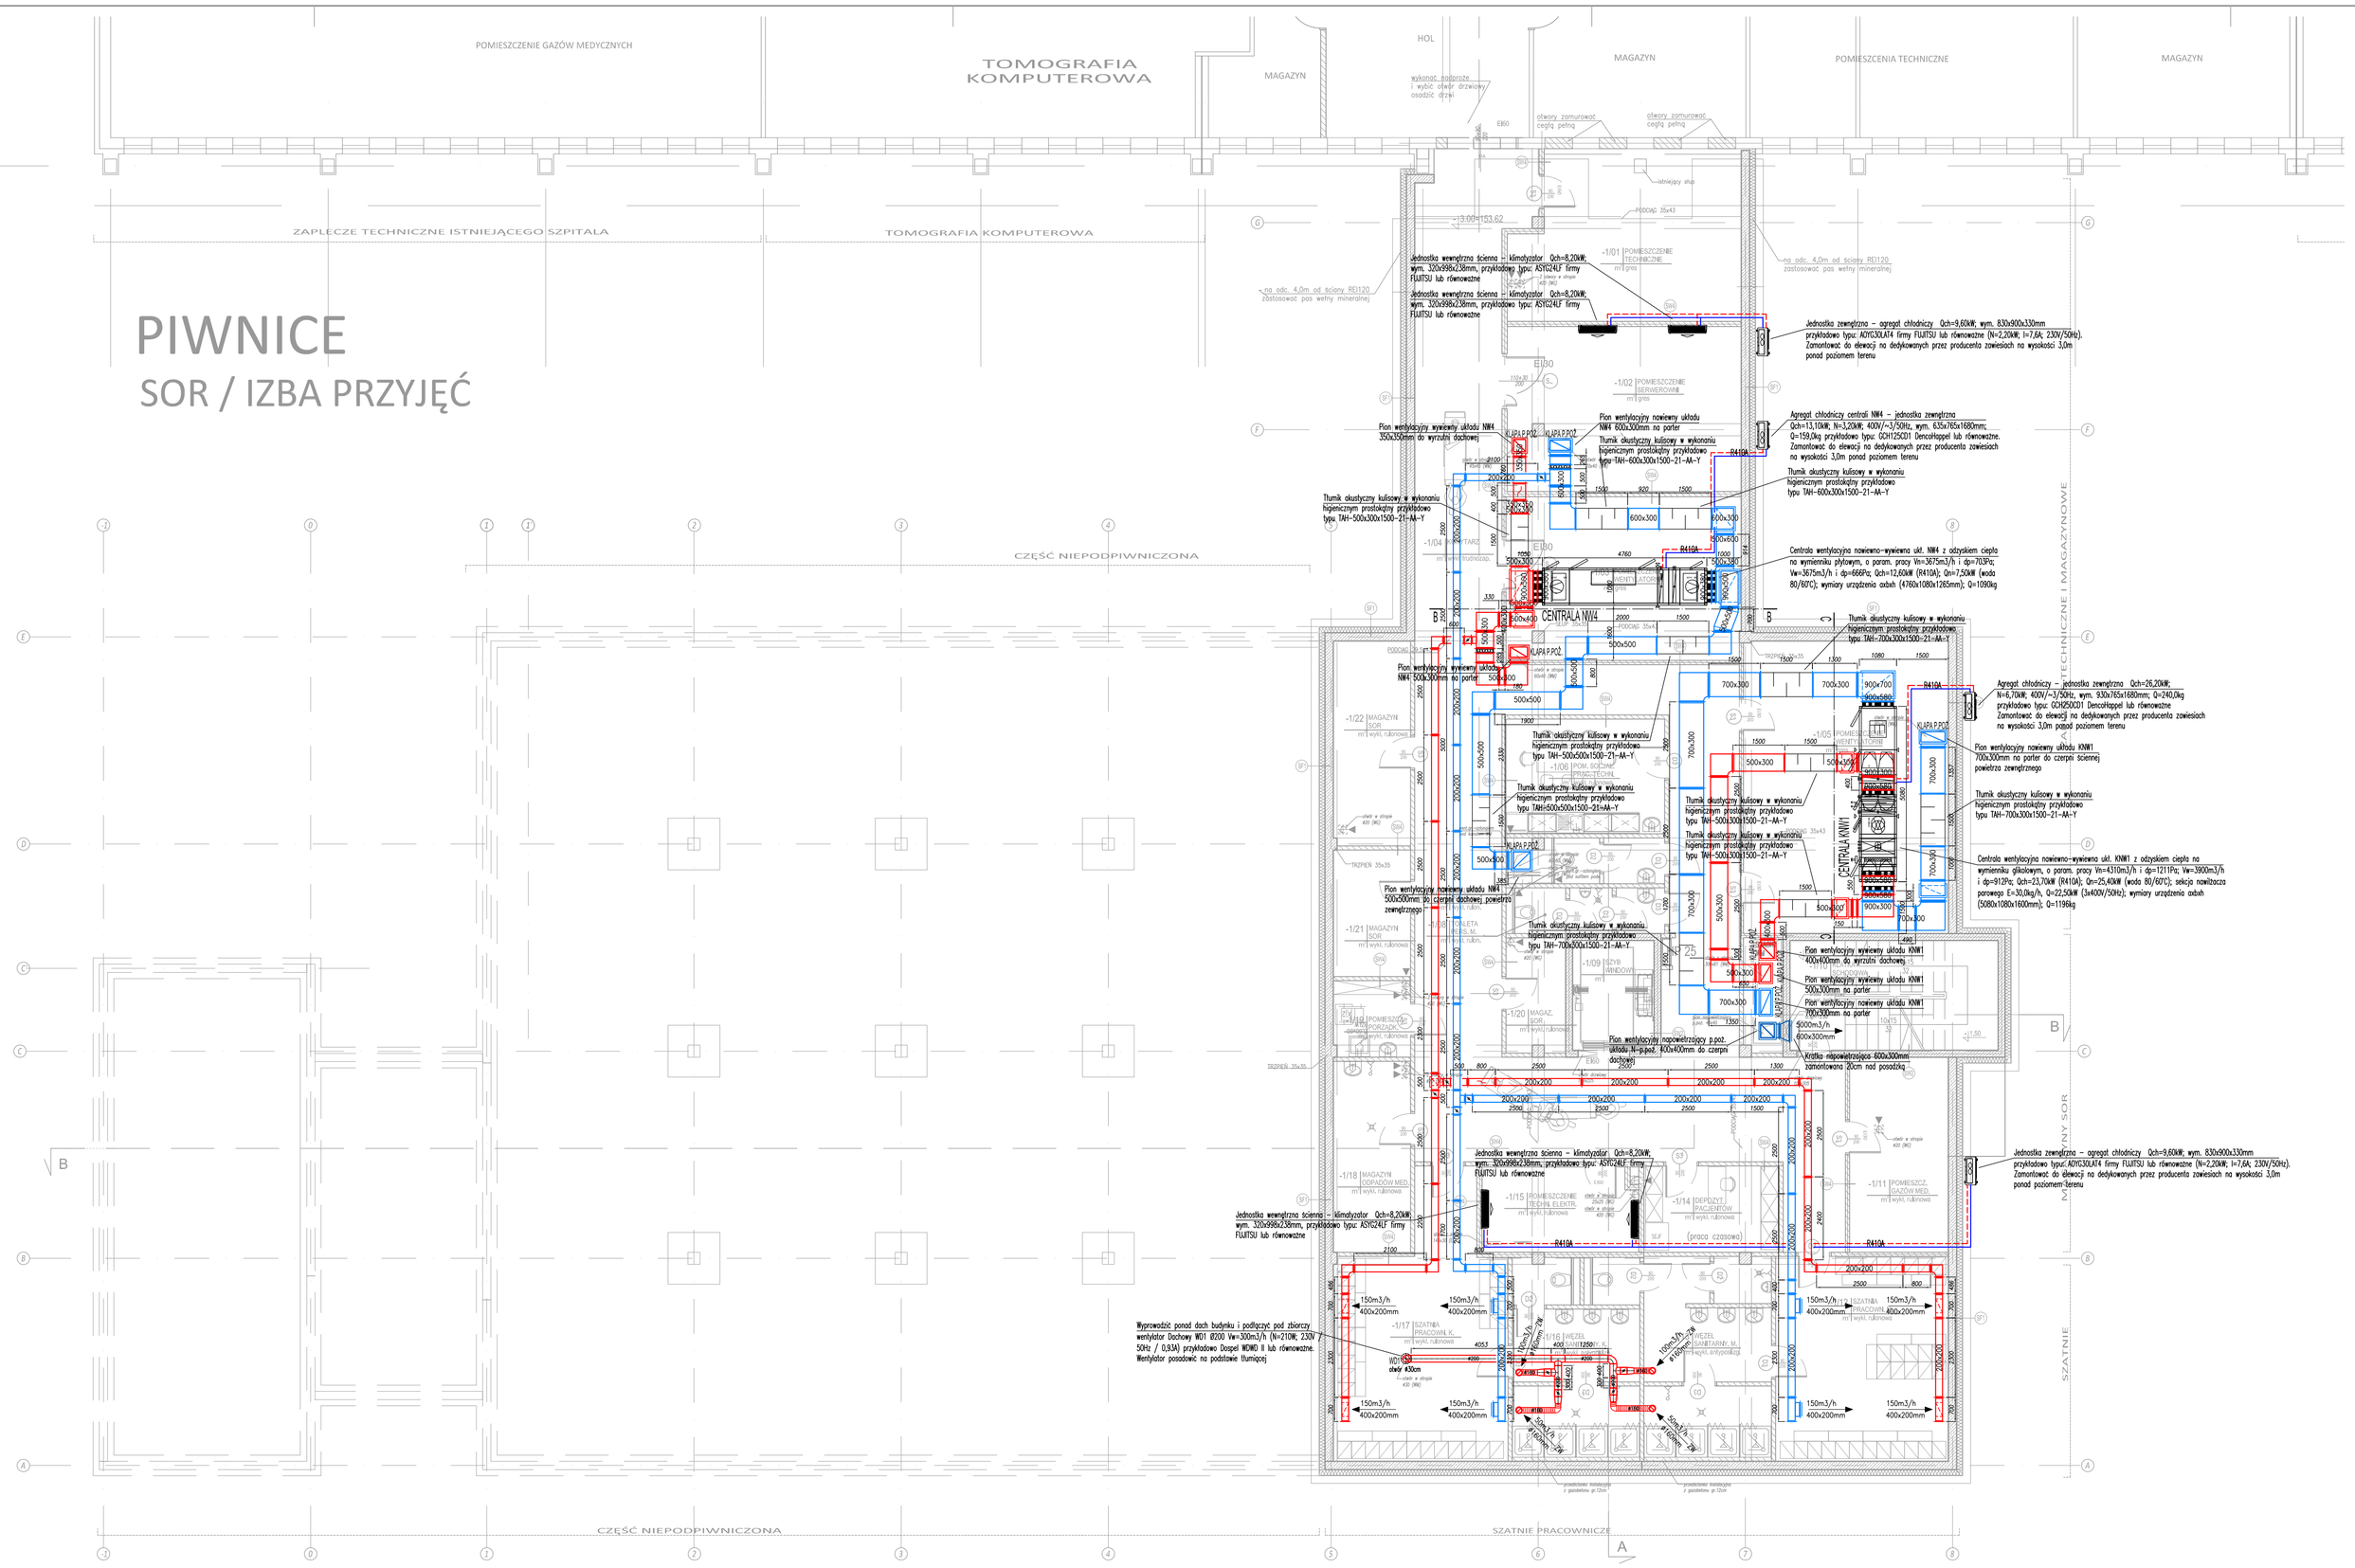
POMIESZCZENIE GAZÓW MEDYCZNYCH
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
MAGAZYN
HOL
MAGAZYN
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
MAGAZYN
ZAPLECZE TECHNICZNE ISTNIEJĄCEGO SZPITALA
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA
CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA
SZATNIE PRACOWNICZE
POMIESZCZENIA TECHNICZNE I MAGAZYNOWE
SZATNIE
CENTRALA NW4
CENTRALA KW1
Jednostka wewnętrzna ścienna – klimatyzator Qch=8,2kW, wym. 320x998x238mm, przykładowo typu: ASYG24LF firmy FUJITSU lub równoważne
Jednostka zewnętrzna – agregat chłodniczy Qch=9,63kW, wym. 830x900x320mm przykładowo typu: AOYG30LKA firmy FUJITSU lub równoważne (N=2,20kW; I=7,6A; 230V/50Hz). Zamontować do elewacji na dedykowanych przez producenta zawiesiach na wysokości 3,0m ponad poziomem terenu
Agregat chłodniczy centrali NW4 – jednostka zewnętrzna Qch=13,10kW; N=3,20kW; 400V/~3/50Hz, wym. 635x765x1680mm; przykładowo typu: GCH125CO1 Dencohappel lub równoważne. Zamontować do elewacji na dedykowanych przez producenta zawiesiach na wysokości 3,0m ponad poziomem terenu
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukł. NW4 z odzyskiem ciepła na wymienniku płytowym, o param. przy Vn=3675m3/h i dp=303Pa; Vw=3675m3/h i dp=666Pa; Qch=12,60kW (R410A); Qh=7,50kW (woda 80/60°C); wymiary urządzenia zabud. (4780x1080x1265mm); Q=1093kg
Agregat chłodniczy – jednostka zewnętrzna Qch=28,20kW; N=6,70kW; 400V/~3/50Hz, wym. 930x765x1680mm; Q=240,0kg przykładowo typu: GCH250CO1 Dencohappel lub równoważne. Zamontować do elewacji na dedykowanych przez producenta zawiesiach na wysokości 3,0m ponad poziomem terenu
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukł. KW1 z odzyskiem ciepła na wymienniku glikolowym, o param. przy Vn=4310m3/h i dp=1211Pa; Vw=3900m3/h i dp=912Pa; Qch=23,70kW (R410A); Qh=25,40kW (woda 80/60°C); sekcja nawilżacza parowego E=30,0kg/h, Q=22,50kW (3x400V/50Hz); wymiary urządzenia zabud. (5080x1080x1900mm); Q=1156kg
Jednostka zewnętrzna – agregat chłodniczy Qch=9,60kW, wym. 830x900x330mm przykładowo typu: AOYG30LKA firmy FUJITSU lub równoważne (N=2,20kW; I=7,6A; 230V/50Hz). Zamontować do elewacji na dedykowanych przez producenta zawiesiach na wysokości 3,0m ponad poziomem terenu
Jednostka wewnętrzna ścienna – klimatyzator Qch=8,20kW, wym. 320x998x238mm, przykładowo typu: ASYG24LF firmy FUJITSU lub równoważne
Jednostka wewnętrzna ścienna – klimatyzator Qch=8,20kW, wym. 320x998x238mm, przykładowo typu: ASYG24LF firmy FUJITSU lub równoważne
Jednostka wewnętrzna ścienna – klimatyzator Qch=8,20kW, wym. 320x998x238mm, przykładowo typu: ASYG24LF firmy FUJITSU lub równoważne
Wypowiedź ponad dach budynku i podłączyć pod zbiorczy wentylator dachowy WD1 Ø200 V=300m3/h (N=210W; 230V / 50Hz / 0,93A) przykładowo Dospel WDMD II lub równoważne. Wentylator posadowić na podstawie tłumiącej
Krotka nieprzestrzenna 600x300mm zamontowana 20cm nad posadzką
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-500x300x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-600x300x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-700x300x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-600x500x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-500x300x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-700x300x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-700x300x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-600x300x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-500x300x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-500x300x1500-21-AK-Y
Trumik akustyczny kulisowy w wykonaniu higienicznym prostokątny przykładowo typu: TAH-700